




TX3100A点型光电感烟探测器
TX3110A点型感温火灾探测器

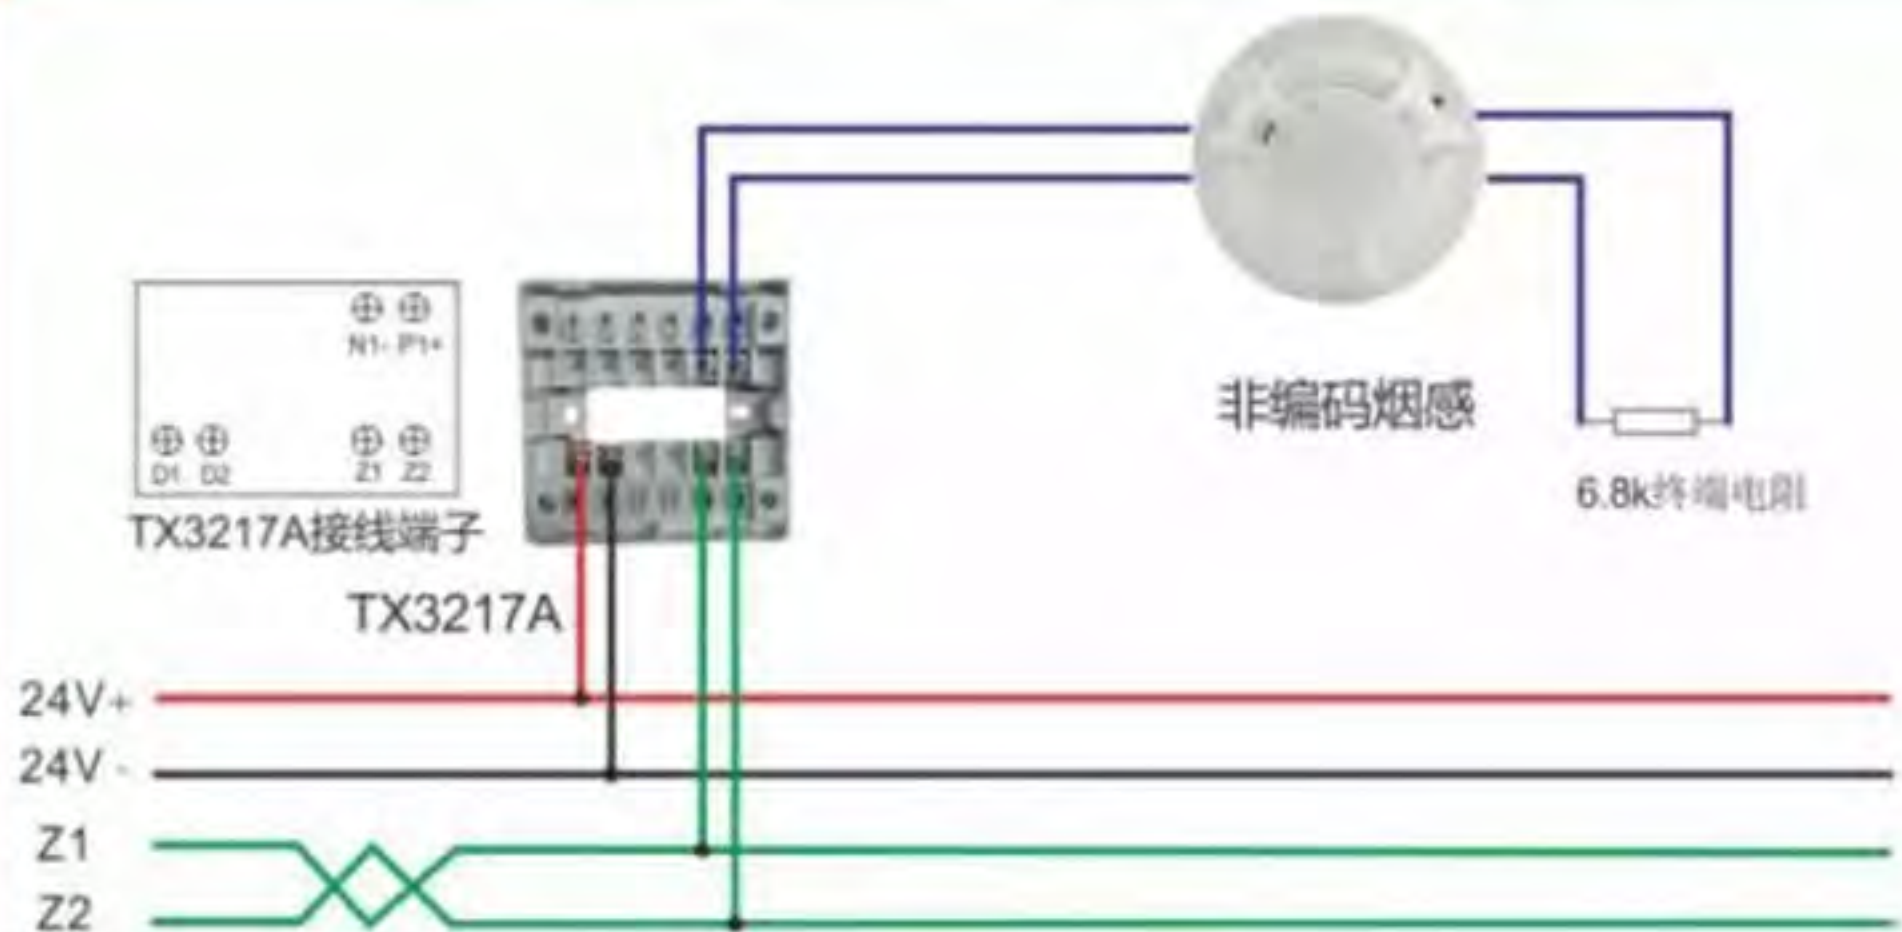

TX3217A中继模块接线图
(接非编码探测器)

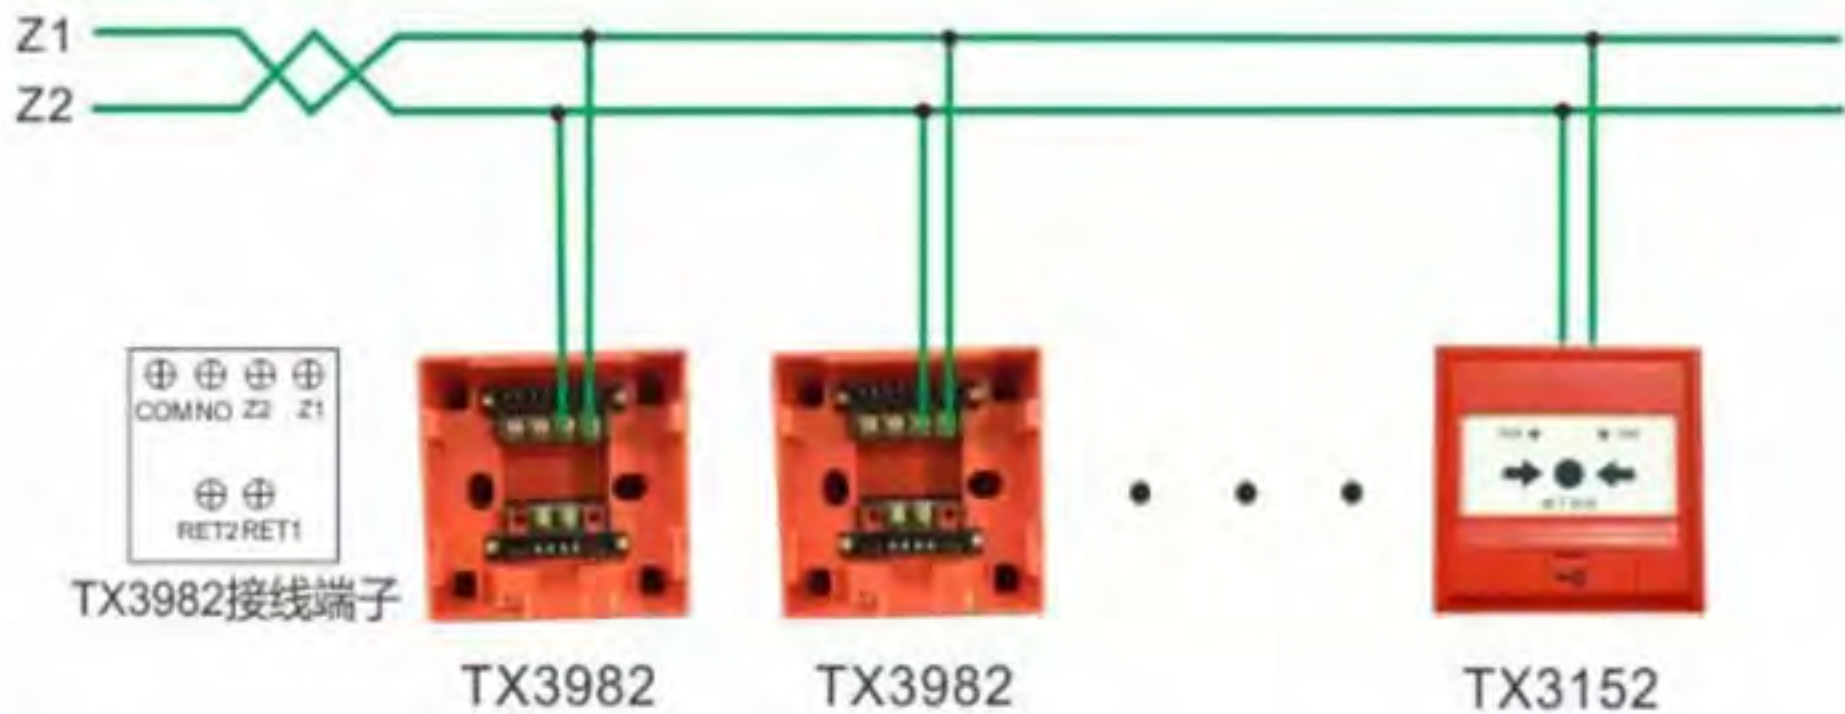

TX3152型消火栓按钮

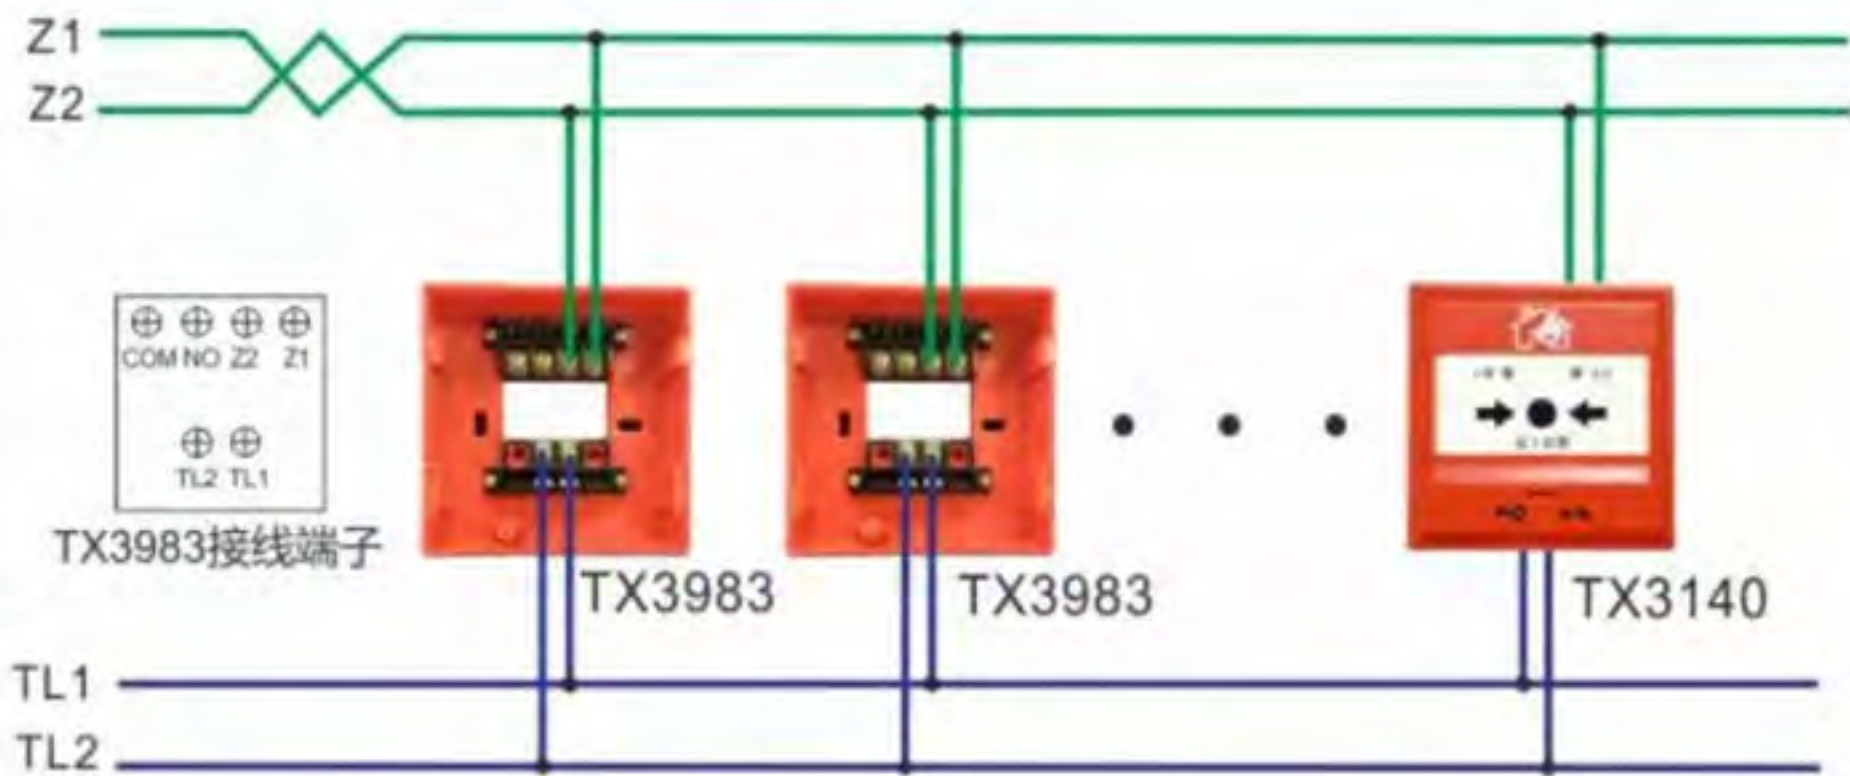


TX3983接线端子

TX3983


TX3983

TX3140


TX3140型手动报警按钮

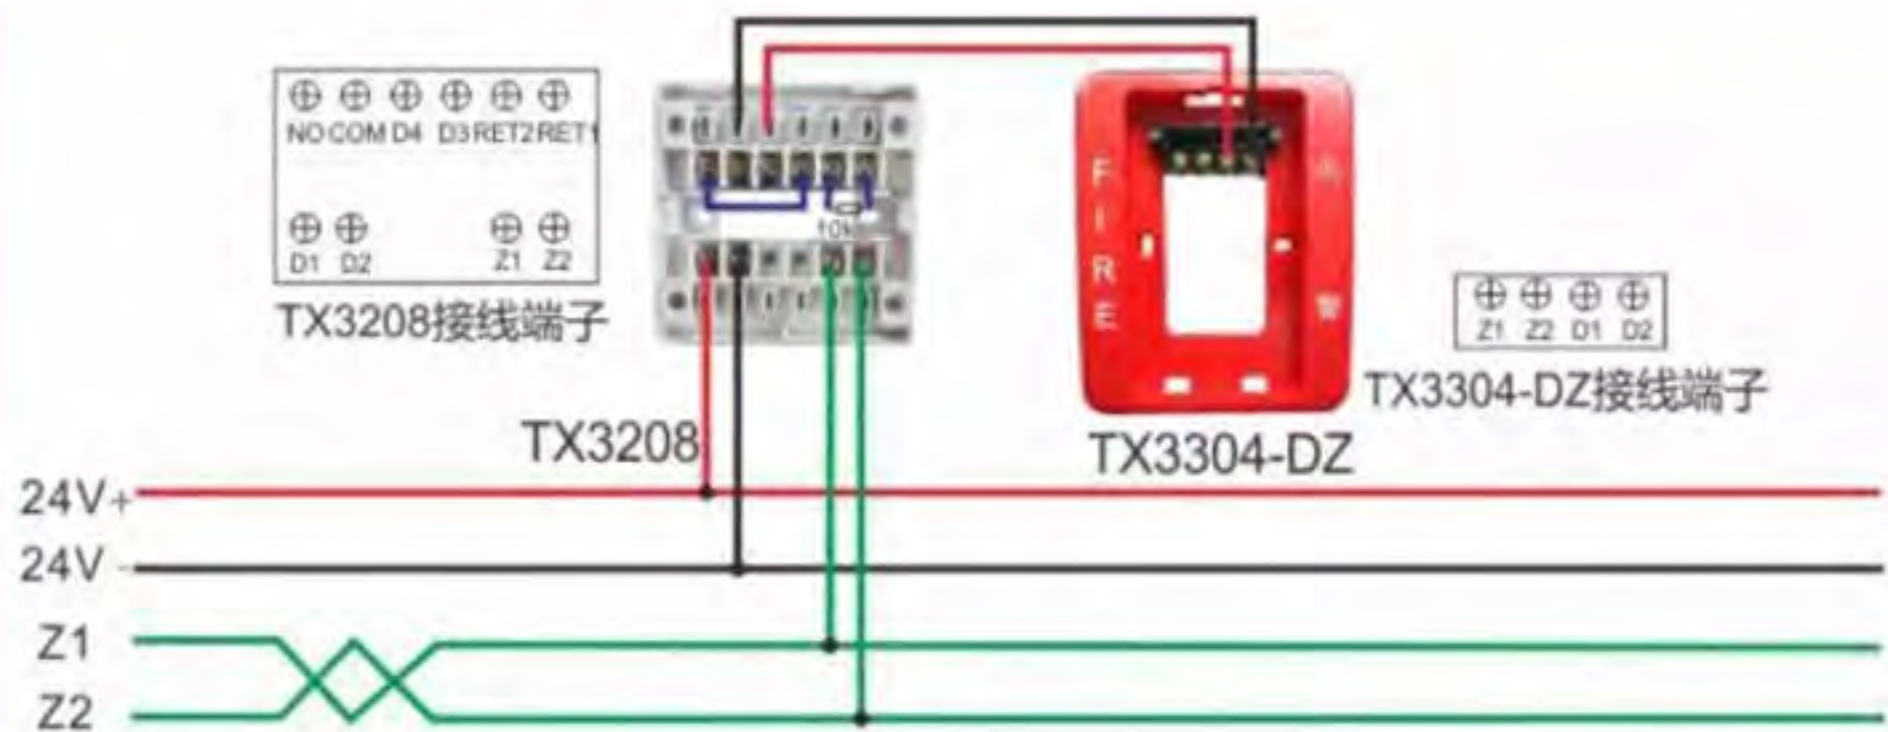

TX3208输入输出模块配接TX3304型声光警报器（非编码型）

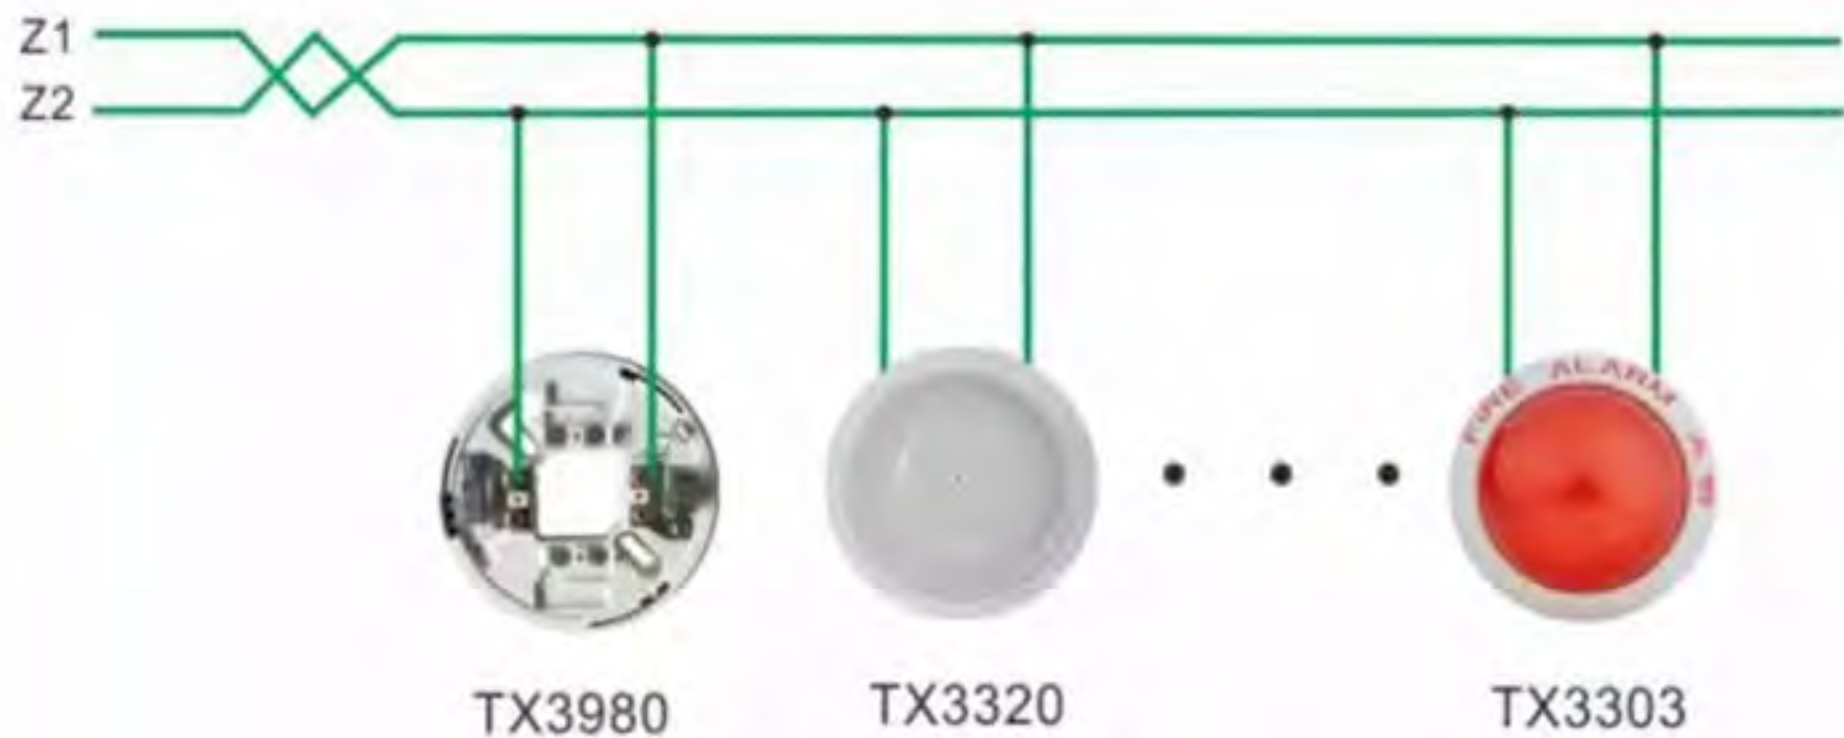

TX3320型火灾声警报器
TX3303型火灾光警报器

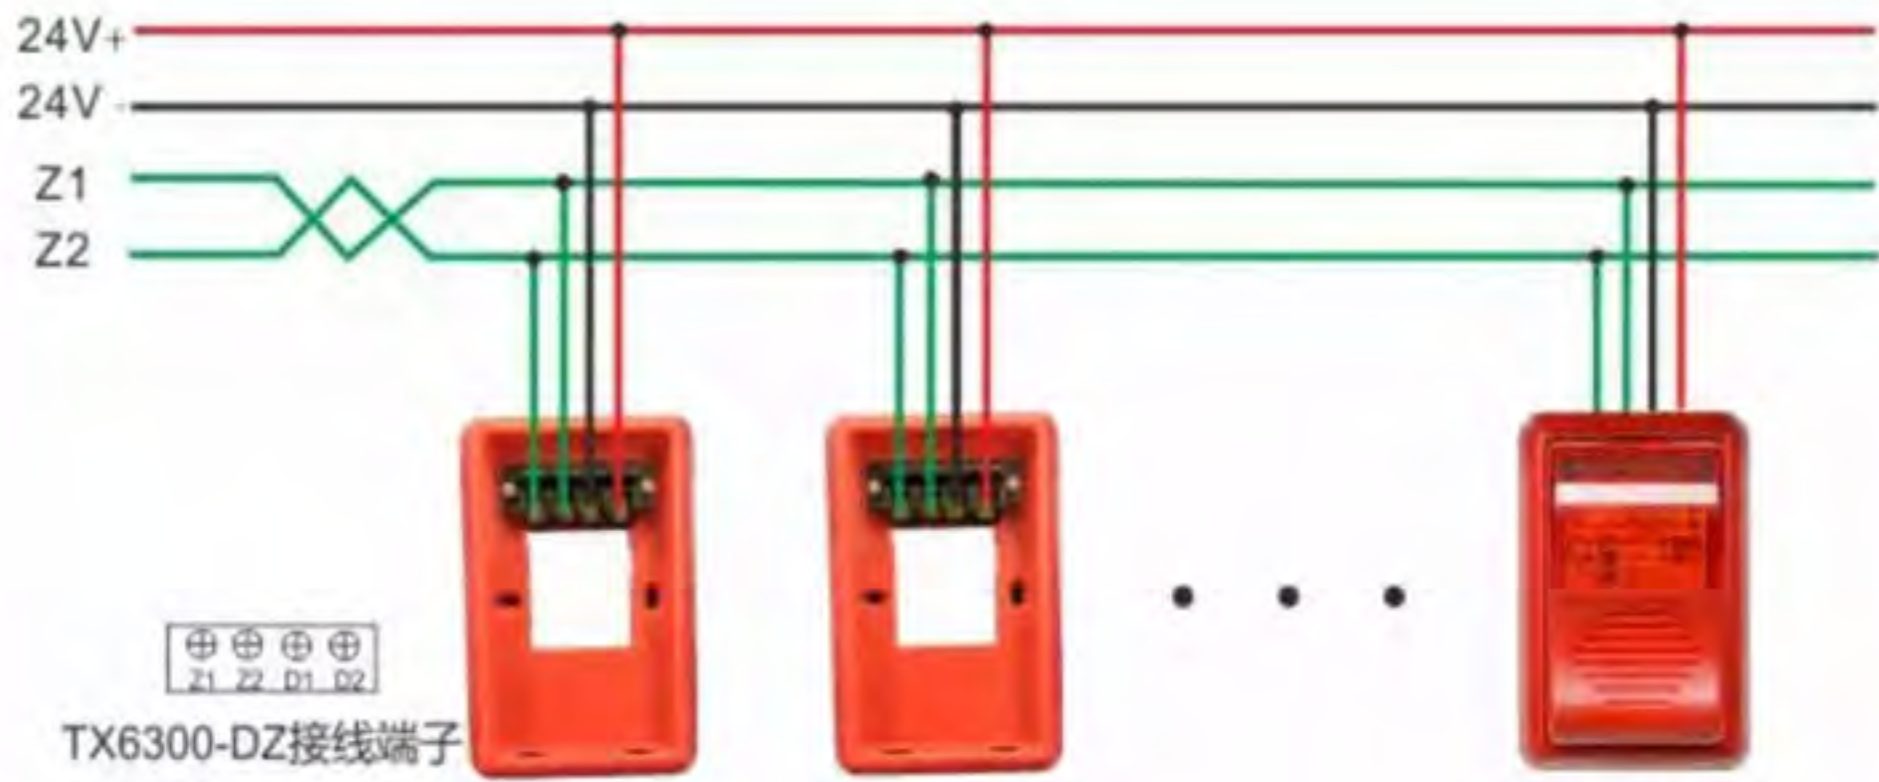


TX6300-DZ接线端子

TX6300-DZ


TX6300-DZ

TX3301A

TX3301A型声光警报器（编码型）

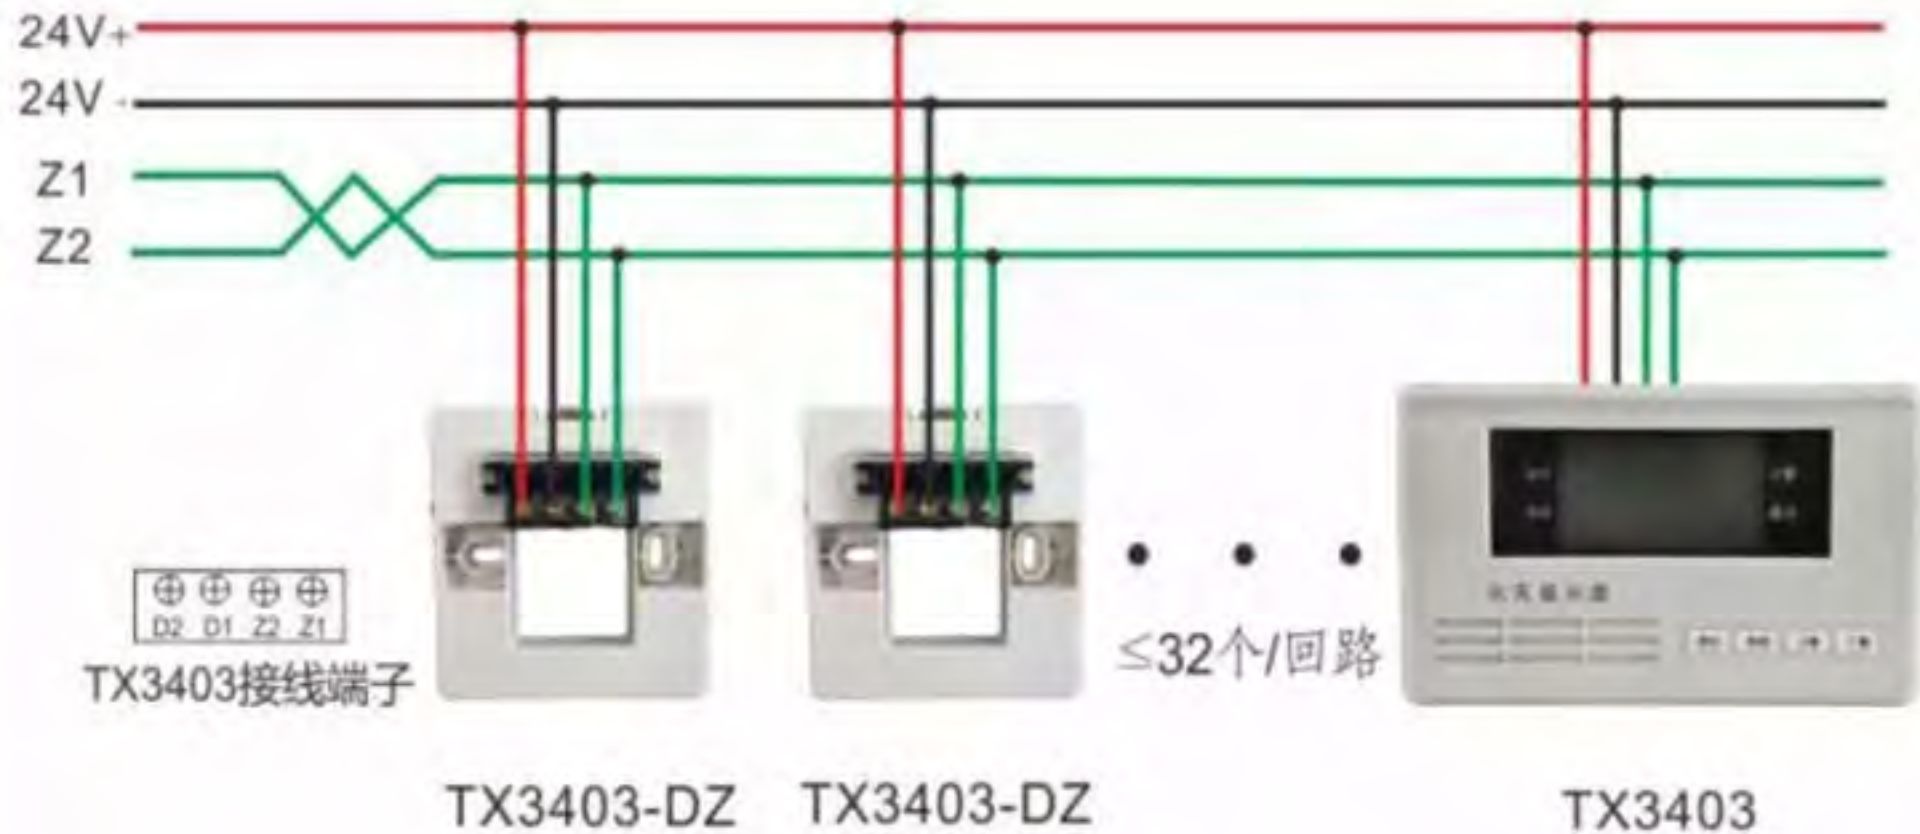


TX3403火灾显示盘接线图

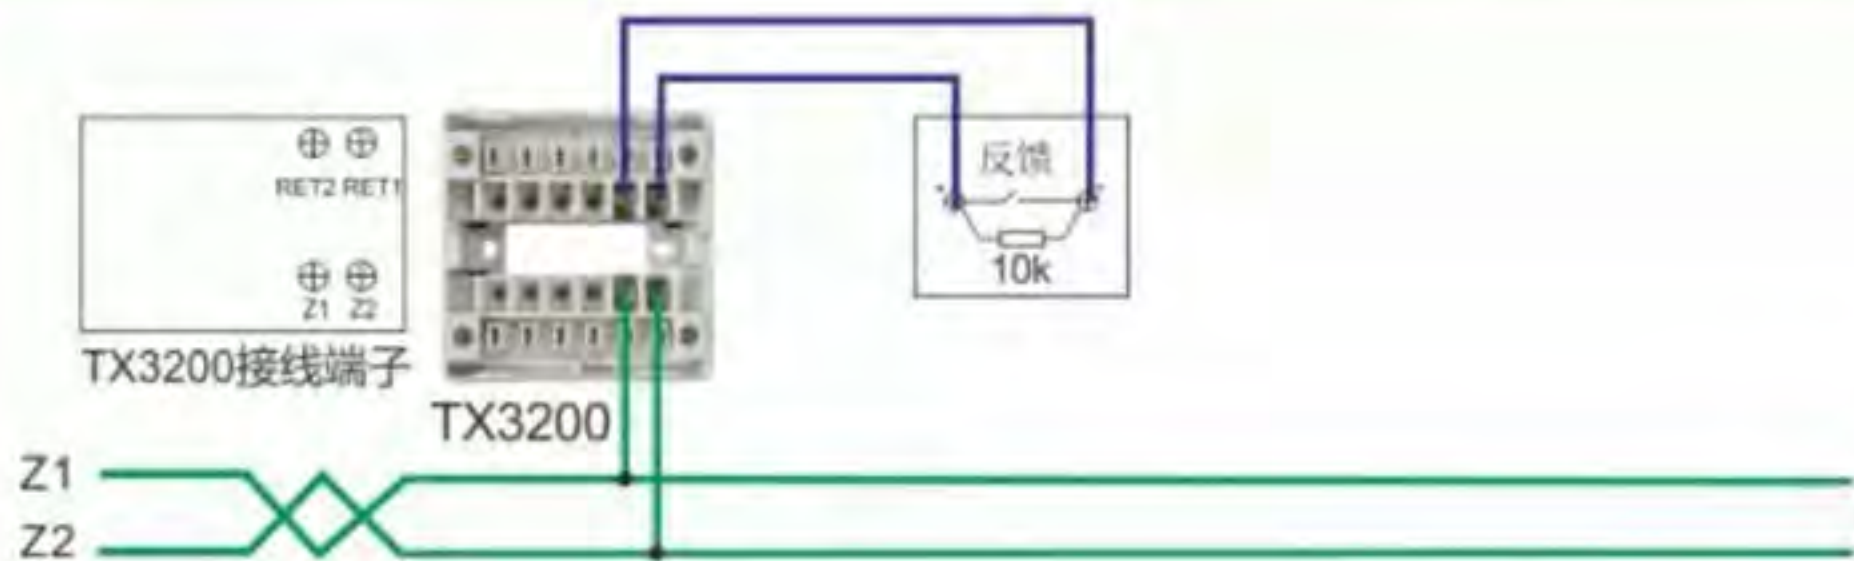


TX3200输入模块


(接收水流指示器、信号蝶阀、压力开关、70度防火阀的反馈信息)

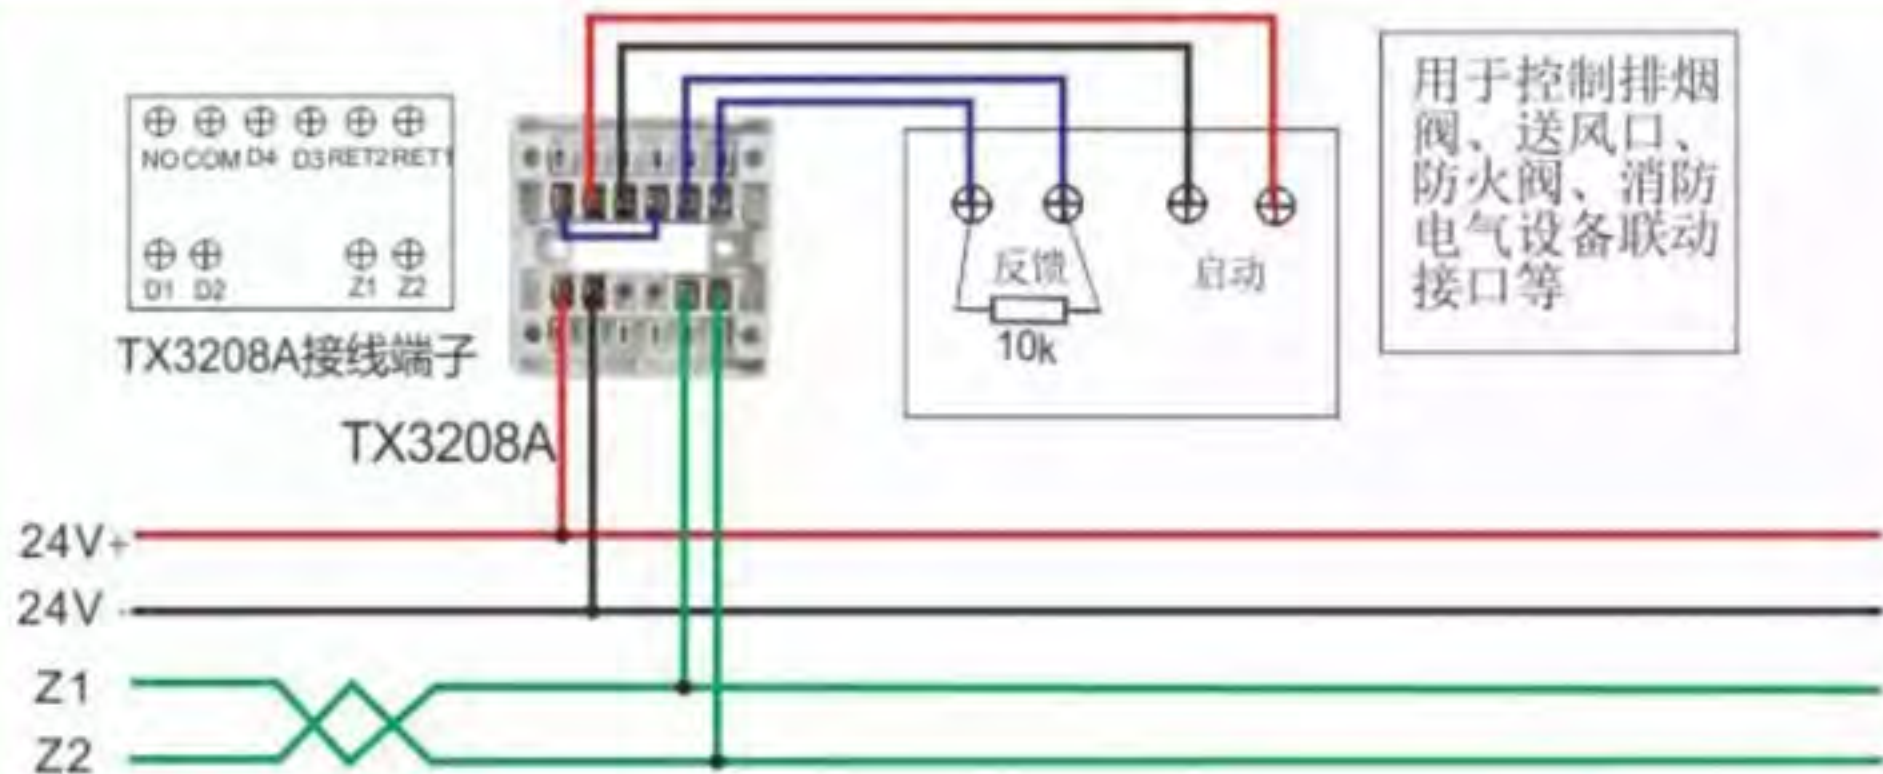


TX3208A输入输出模块（有源）接线图

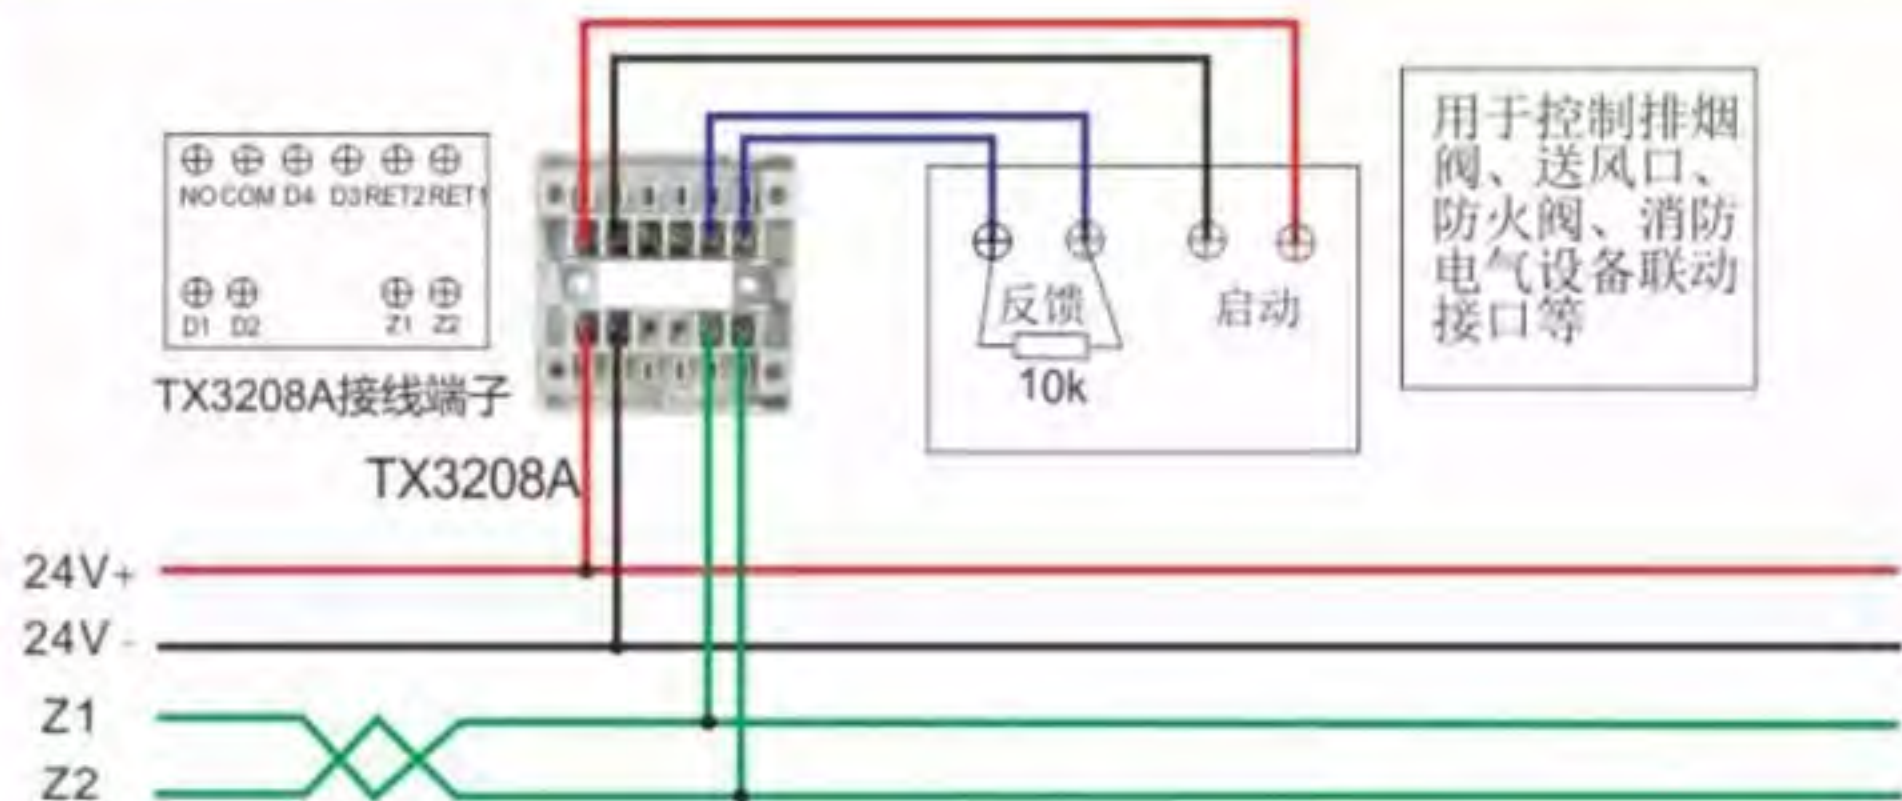


TX3208A输入输出模块（开关量）接线图

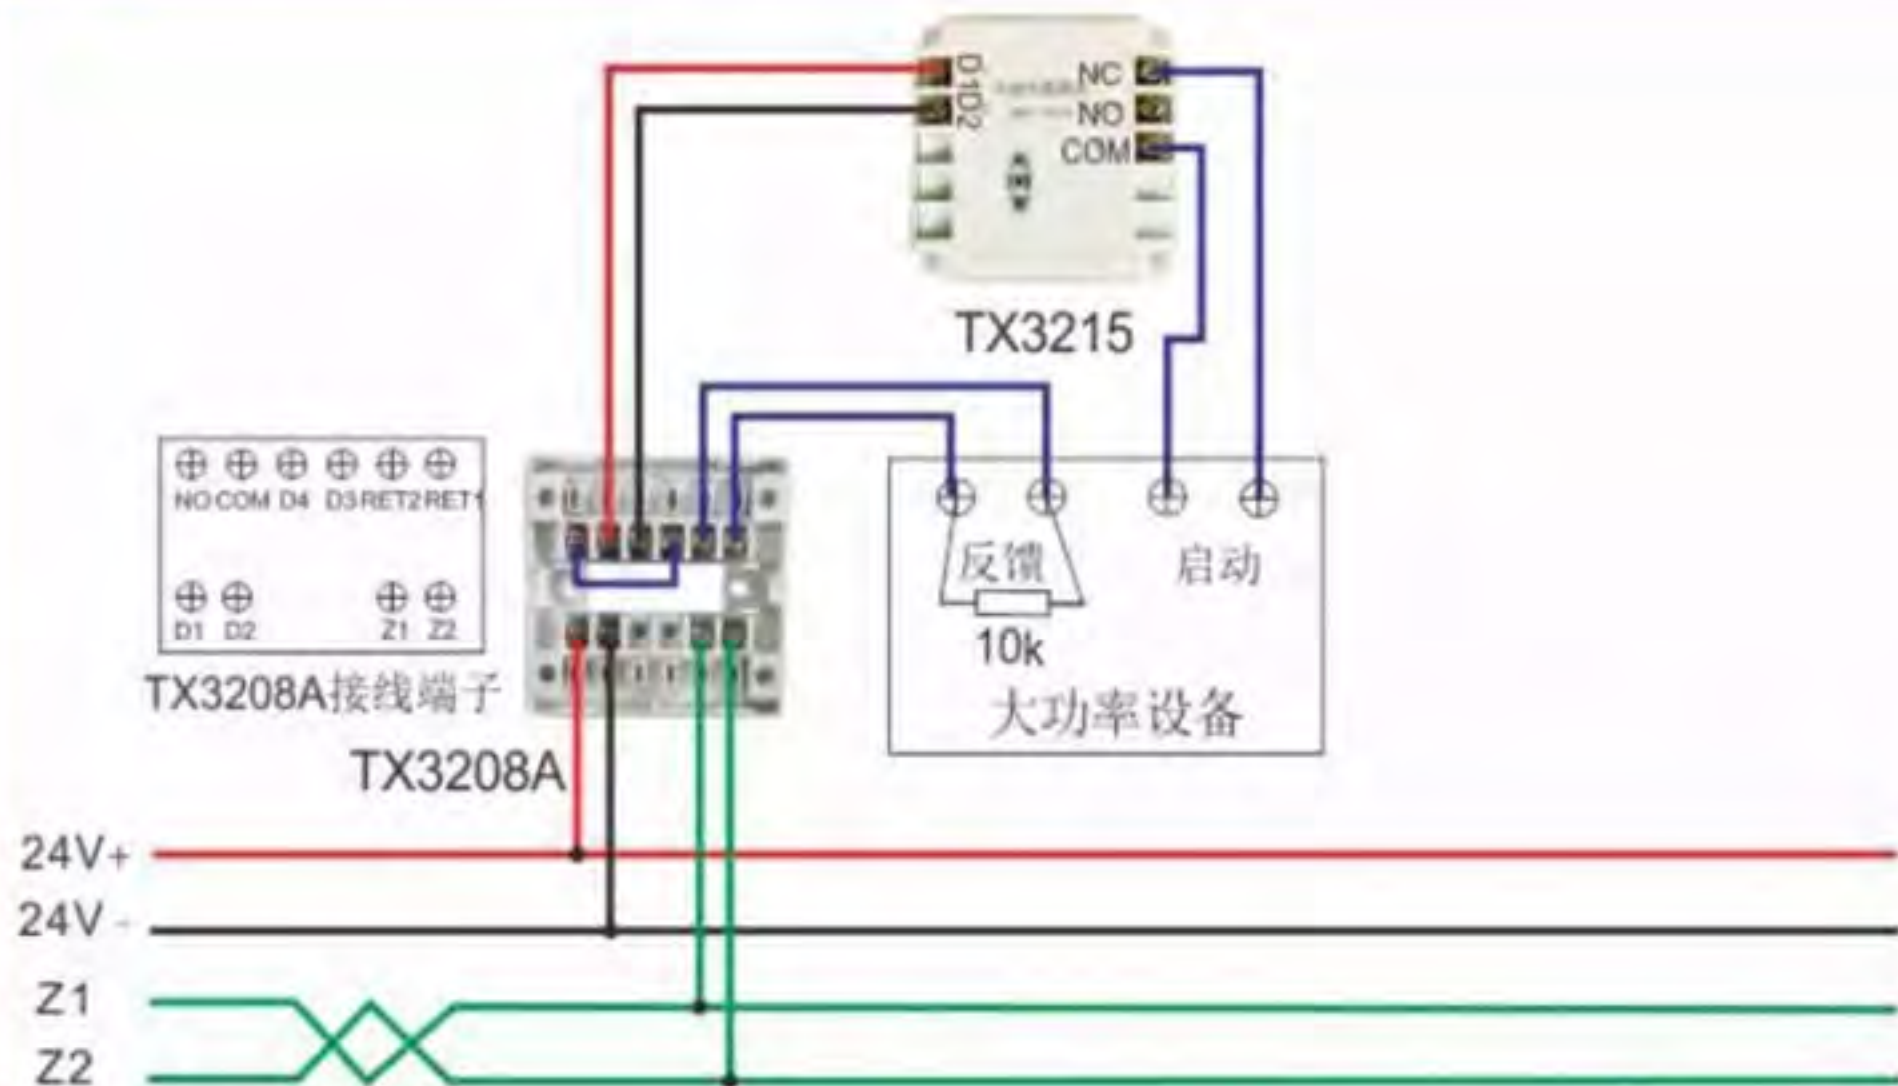


TX3208A输入输出模块接大功率（有源）接线图
 （通过继电器TX3215提供常开/闭触点控制）

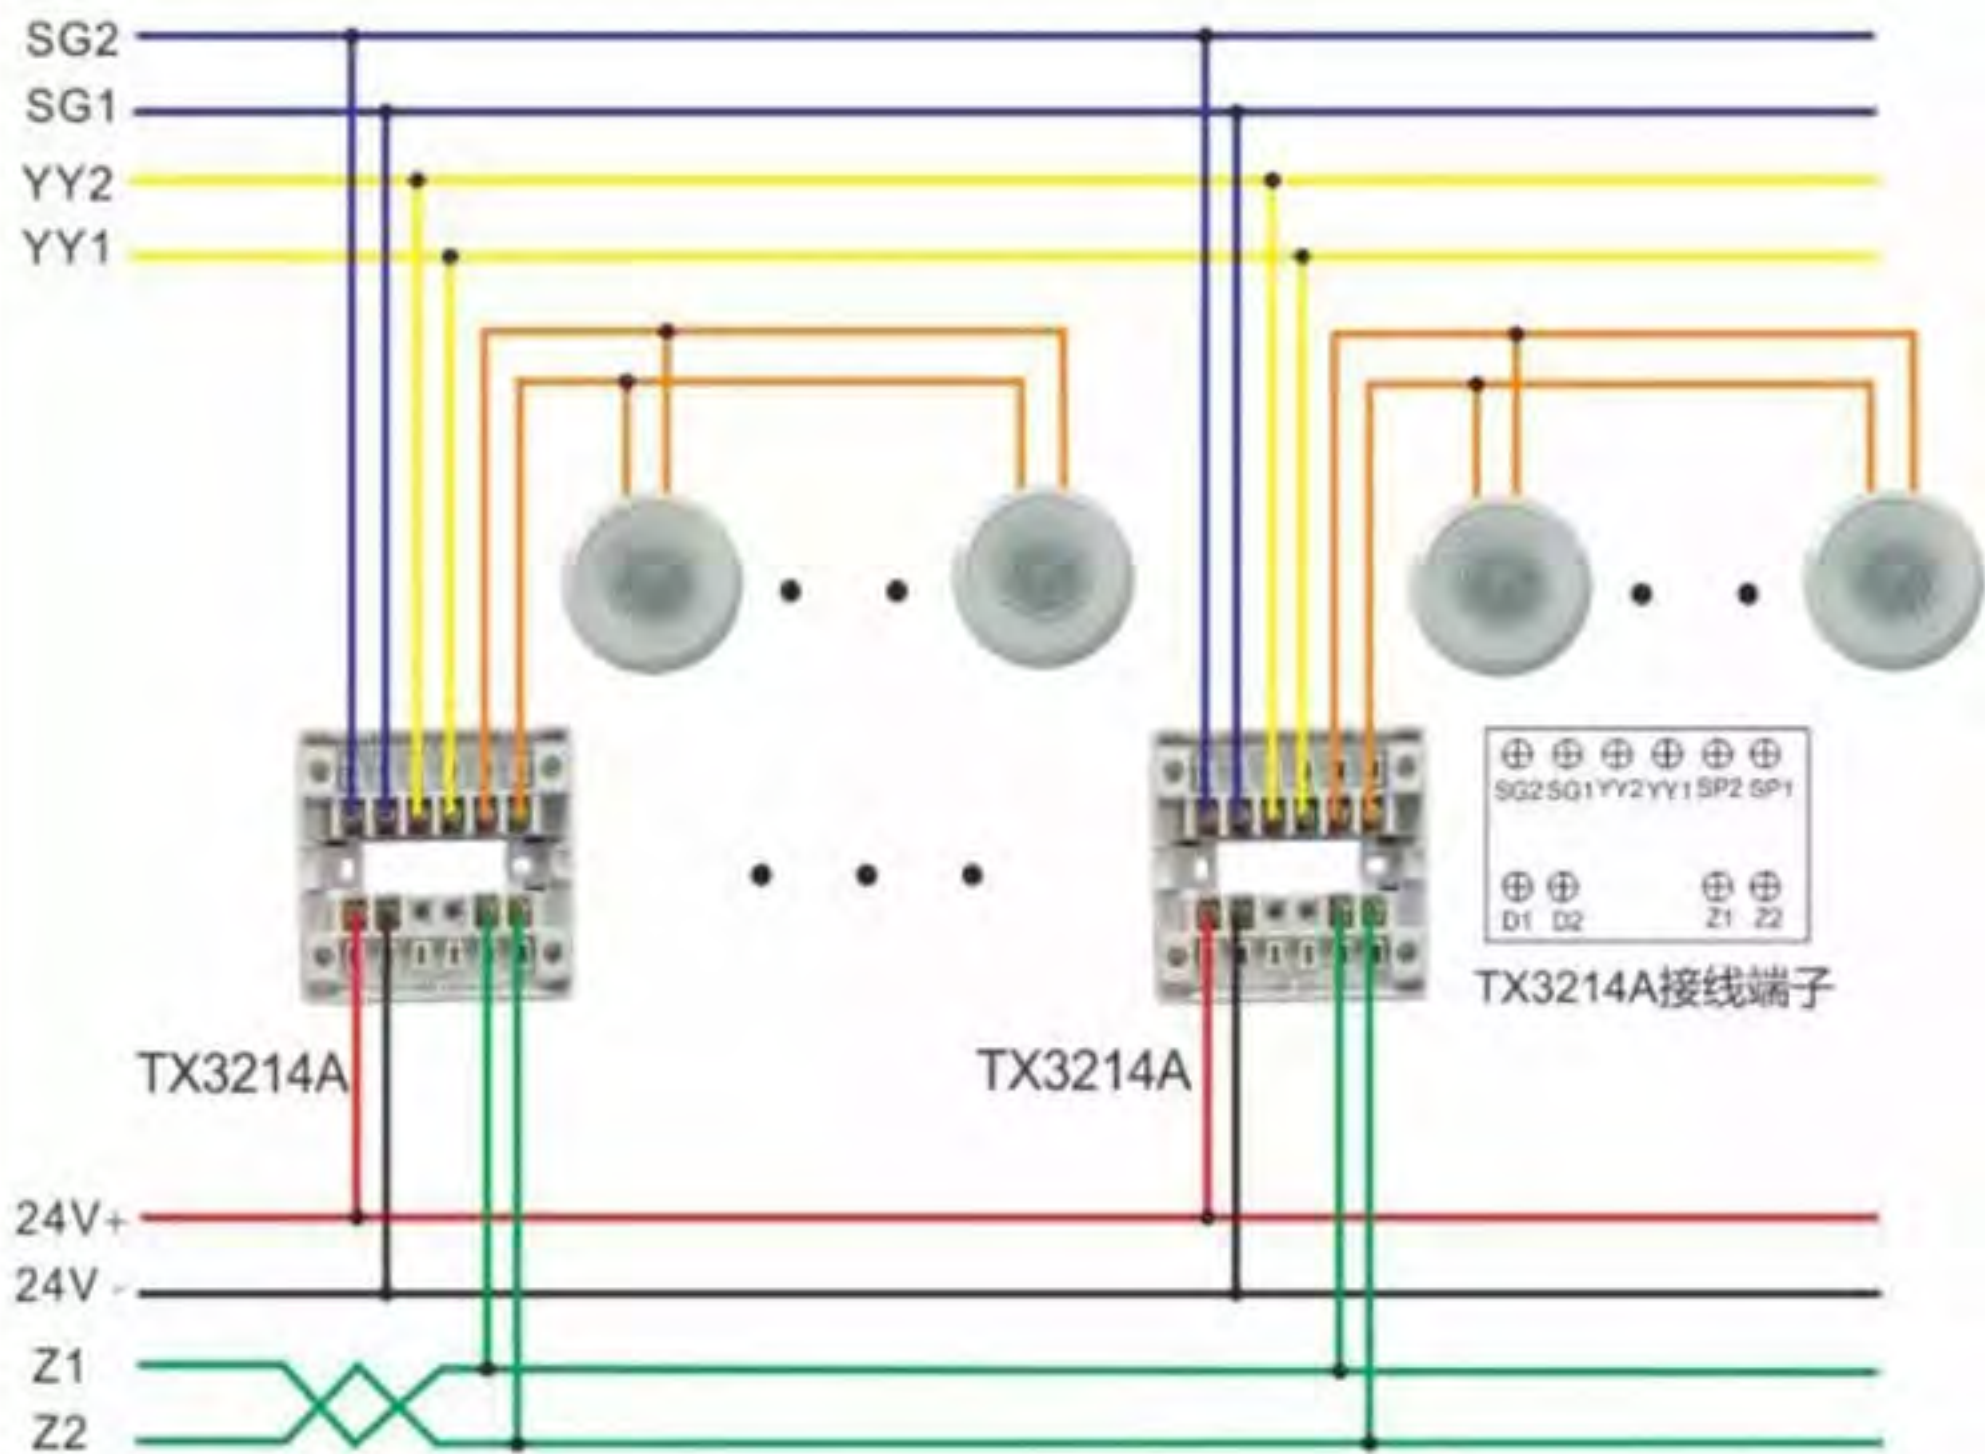


TX3214A输出模块接线图

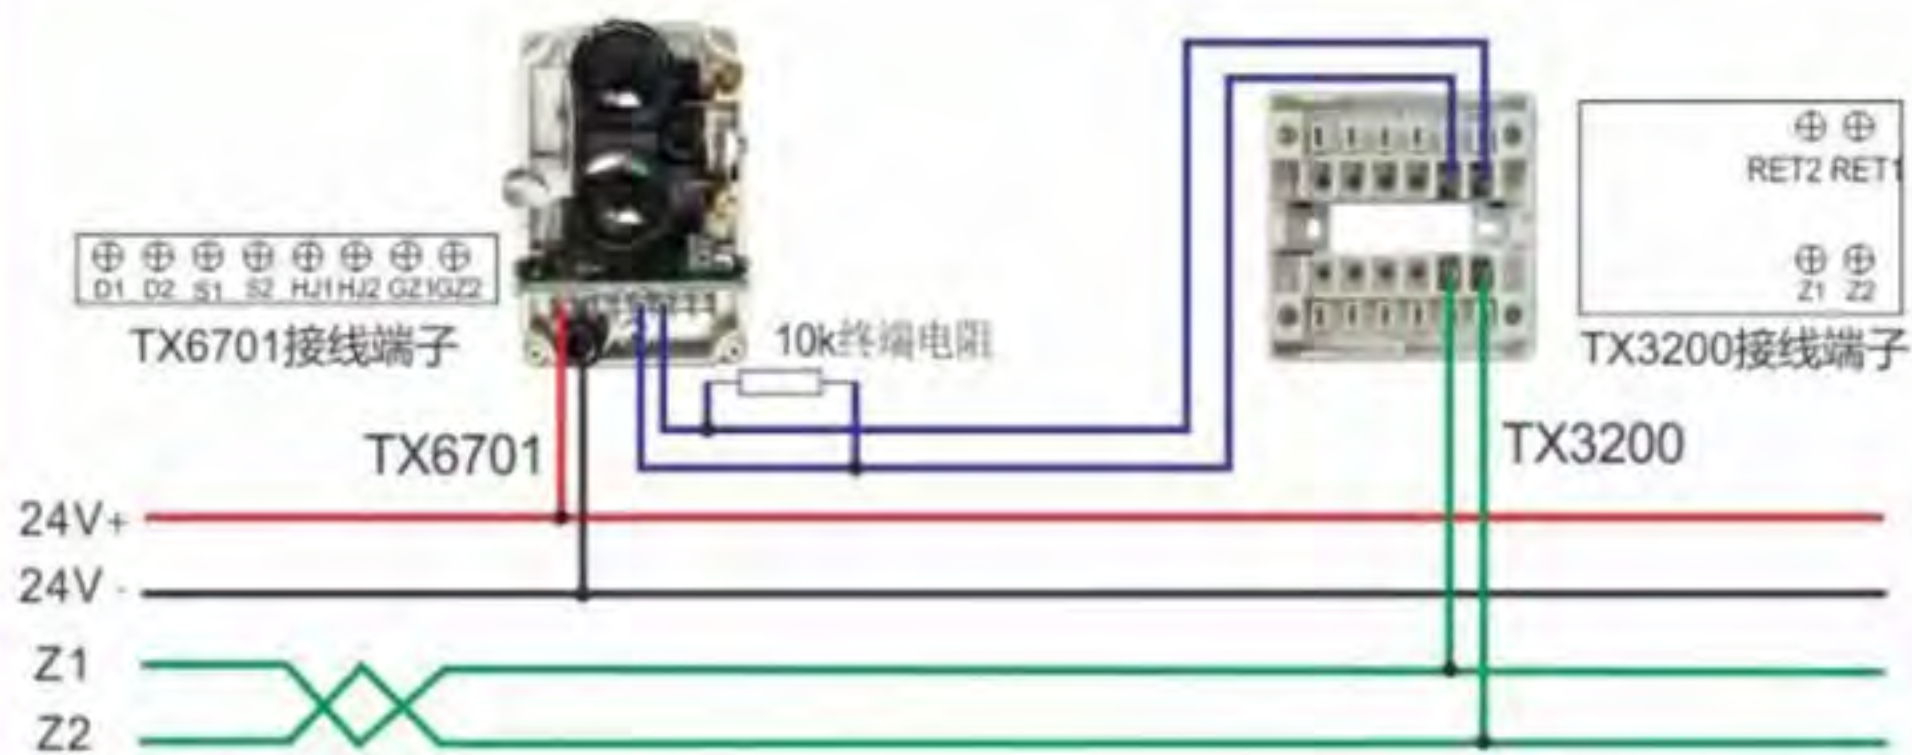

TX6701线型光束感烟火灾探测器接线图

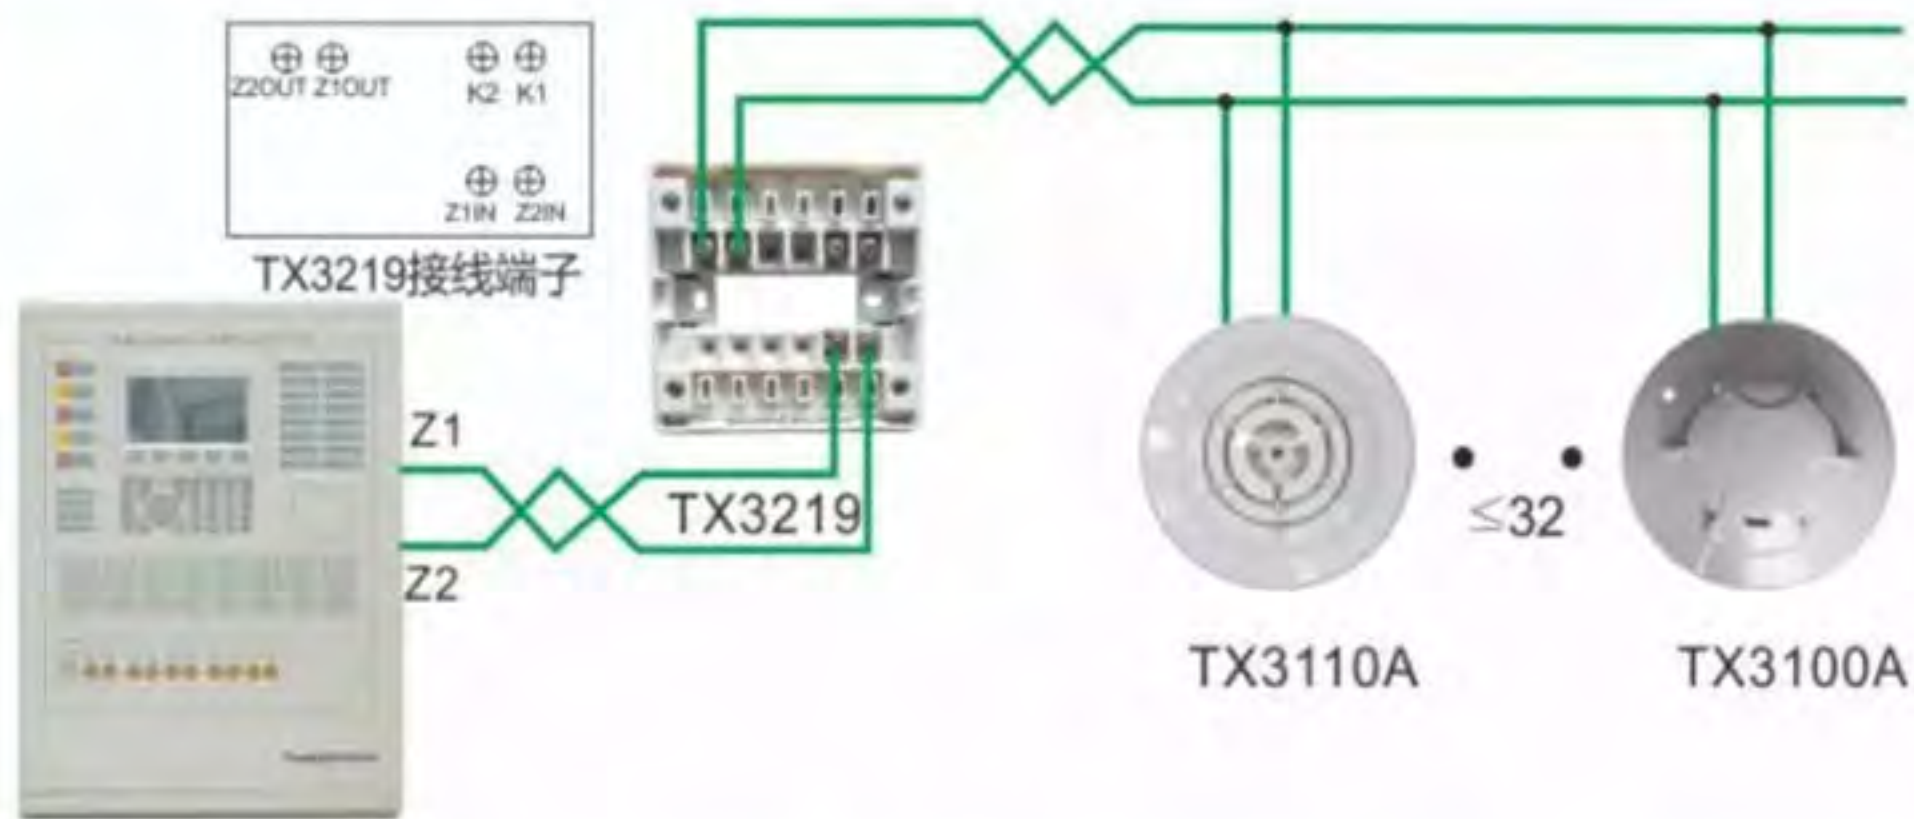

TX3219隔离器模块接线图

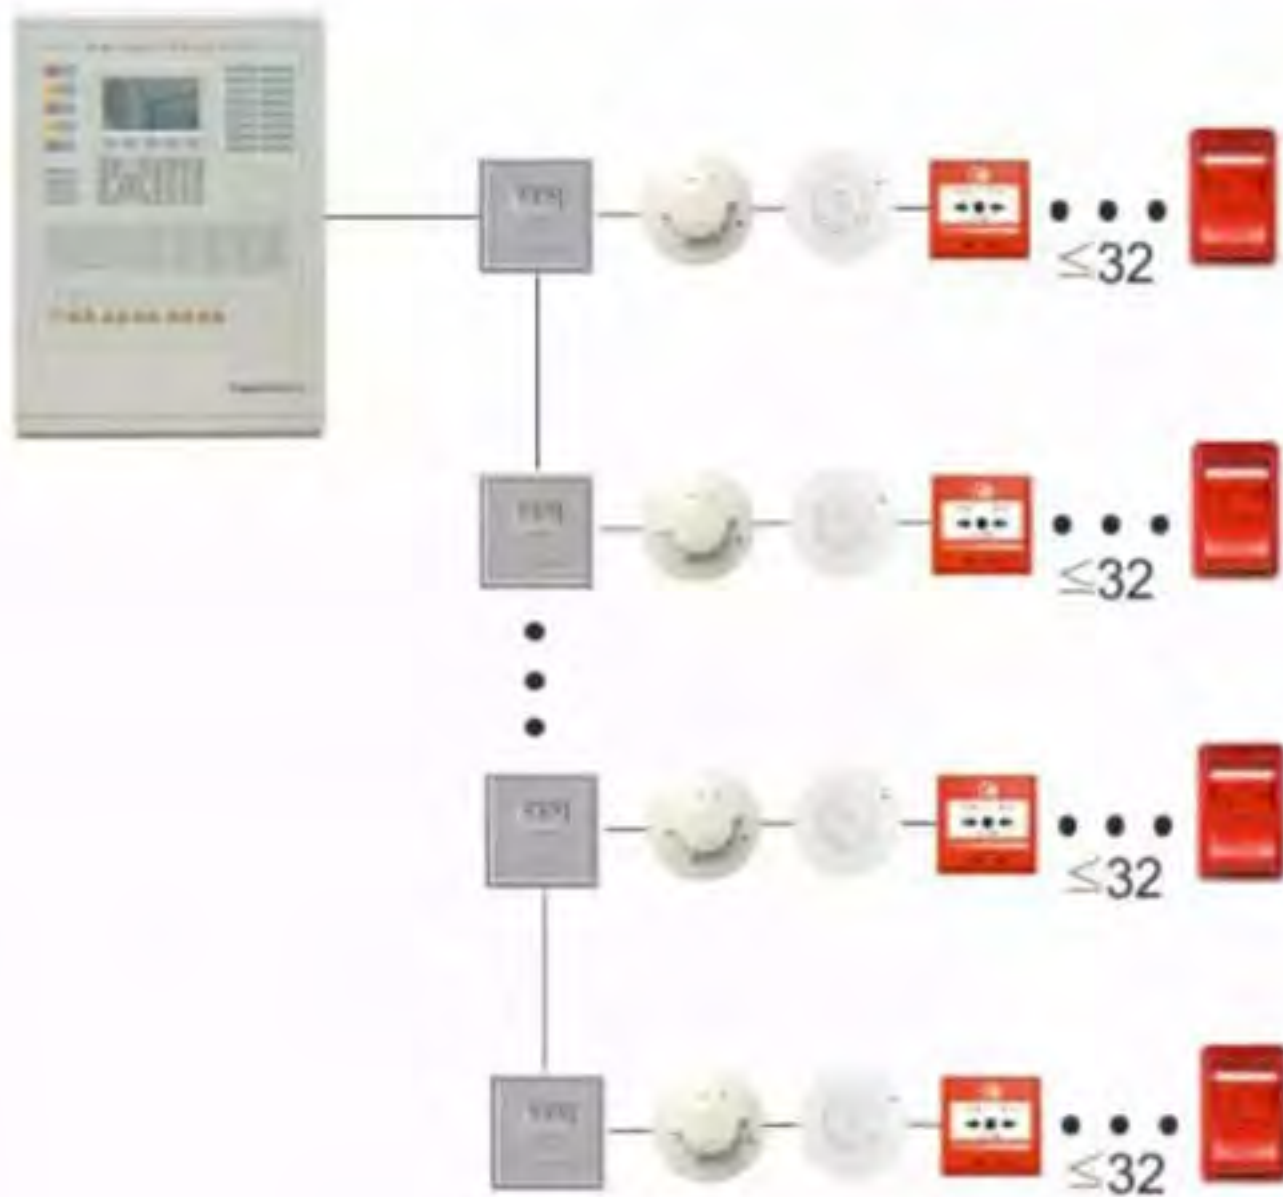

TX3219总线短路隔离器树状分支总线保护示意图